


Variante 3

(V) Steuerschutz verzögert gemäss Pflichtenheft [13]

- 1) siehe Anschlussschema Lieferant
- 2) Temp.-Regler und -Begrenzer können auch im Steuerstromkreis montiert werden (NIN 4.2.4.2 B + E beachten)
- 3) Heizleistung gleichmässig auf 2 Gruppen aufteilen

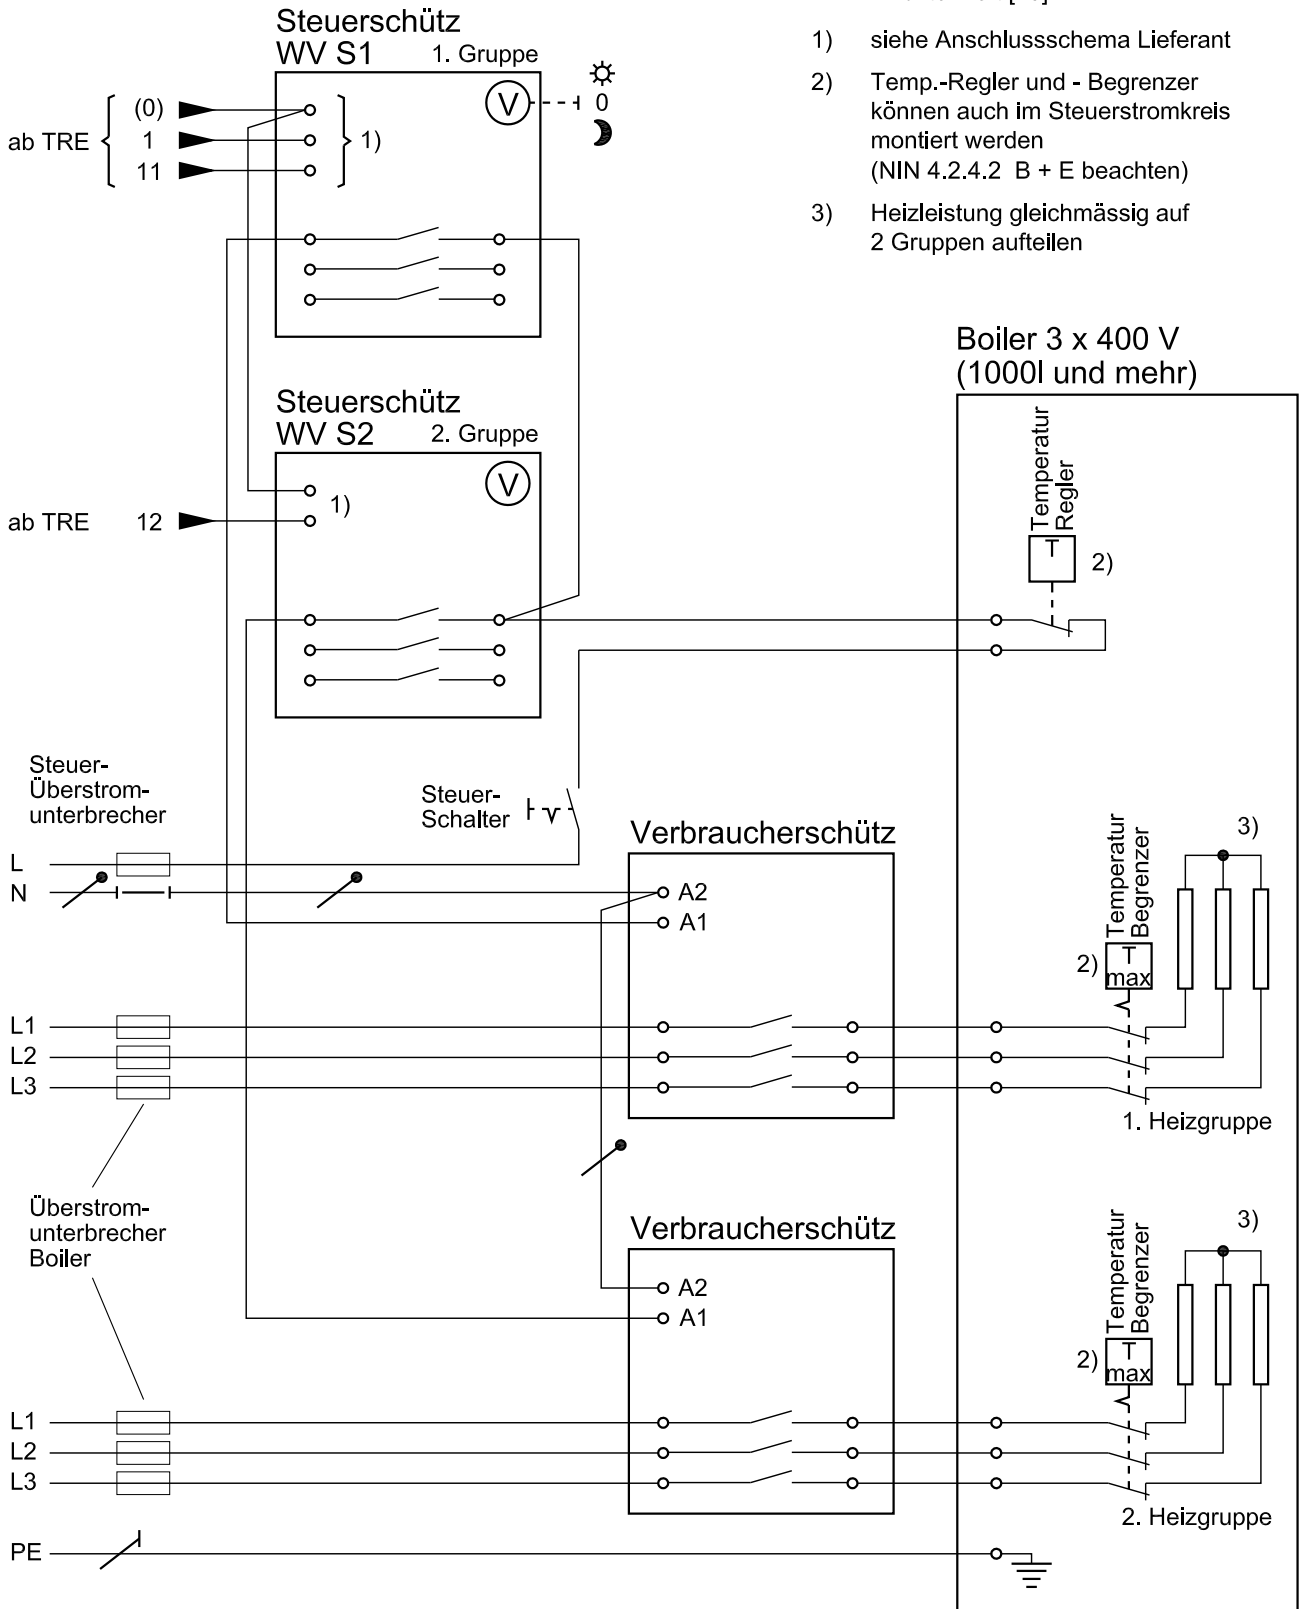

Steuerung Boiler (1000 l und grösser)

A 8.244/2

WV BE/JU/SO 2010-01